

ООО "ХОРЕКА-СЕРВИС"

Юр.адрес: УЛ. ОГОРОДНАЯ, ДОМ 83, САРАТОВ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия, 410001

Руководителю
ООО "СТАНДАРТ ЖКХ"
от Заместителя директора
Борина Алексея Валериевича

Уведомительное письмо № 940 от 21.04.2022

В результате проведения периодической проверки, состояния вентиляционных каналов и дымоходов проведенной в жилом доме расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Батавина, д. 13в уведомляем Вас о нижеследующем:

При обследовании с крыши установлено:

Количество оголовков (согласно схеме)	<u>0</u>	разрушены. Требуется восстановление
Количество шахт (согласно схеме)	<u>9</u>	забиты, засорены. Необходима прочистка.
Количество борозов на тех. этаже	<u>0</u>	вскрыты. Необходимо восстановление
Количество зонтов на оголовках	<u> </u>	разрушены/отсутствуют/занижены.

При обследовании по квартирам установлено:

Не работают вентиляционные каналы/дымоходы в следующих квартирах:

Вент.канал в кухне:

Вент.канал ванной и сан.уз.:

ДЫМОХОД:

Отсутствует достаточный приток воздуха в кв.№:

Рекомендуется установка приточного клапана.

А также установлены нарушения, допущенные жильцами:

Отсутствует очистной карман дымохода в кв.№:

Нарушена герметичность дымохода в кв.№:

Газовая колонка подключена через мягкую гофру в кв.№:

Неправильное подключение вытяжки над газовой плитой в кв.№:

Газовая колонка подключена в вент.канал в кв.№:

Нет доступа к очистному карману/дымоходу в кв.№:

Отсутствует вентиляционное отверстие в кв.№:

Отсутствует отверстие дымохода в кв.№:

Нет доступа к вент.каналу в кв.№:

Обратная тяга в кв. №:

Заглушка очистного кармана пластиковая/негерметичная в кв.№:

Канальный вентилятор (ванная/сан.узел) в кв.№:

Отказали в доступе, для проведения обследования в кв.№:

Нет доступа в кв. №:

Другое:


С Уважением,
Заместитель директора
Борин А. В.



Ул. Баянбууца

СХЕМА обследования дома с крыши
Дом № 13В (109т. Зн. 127кв)

СКАТНАЯ КРЫША: ДА НЕТ

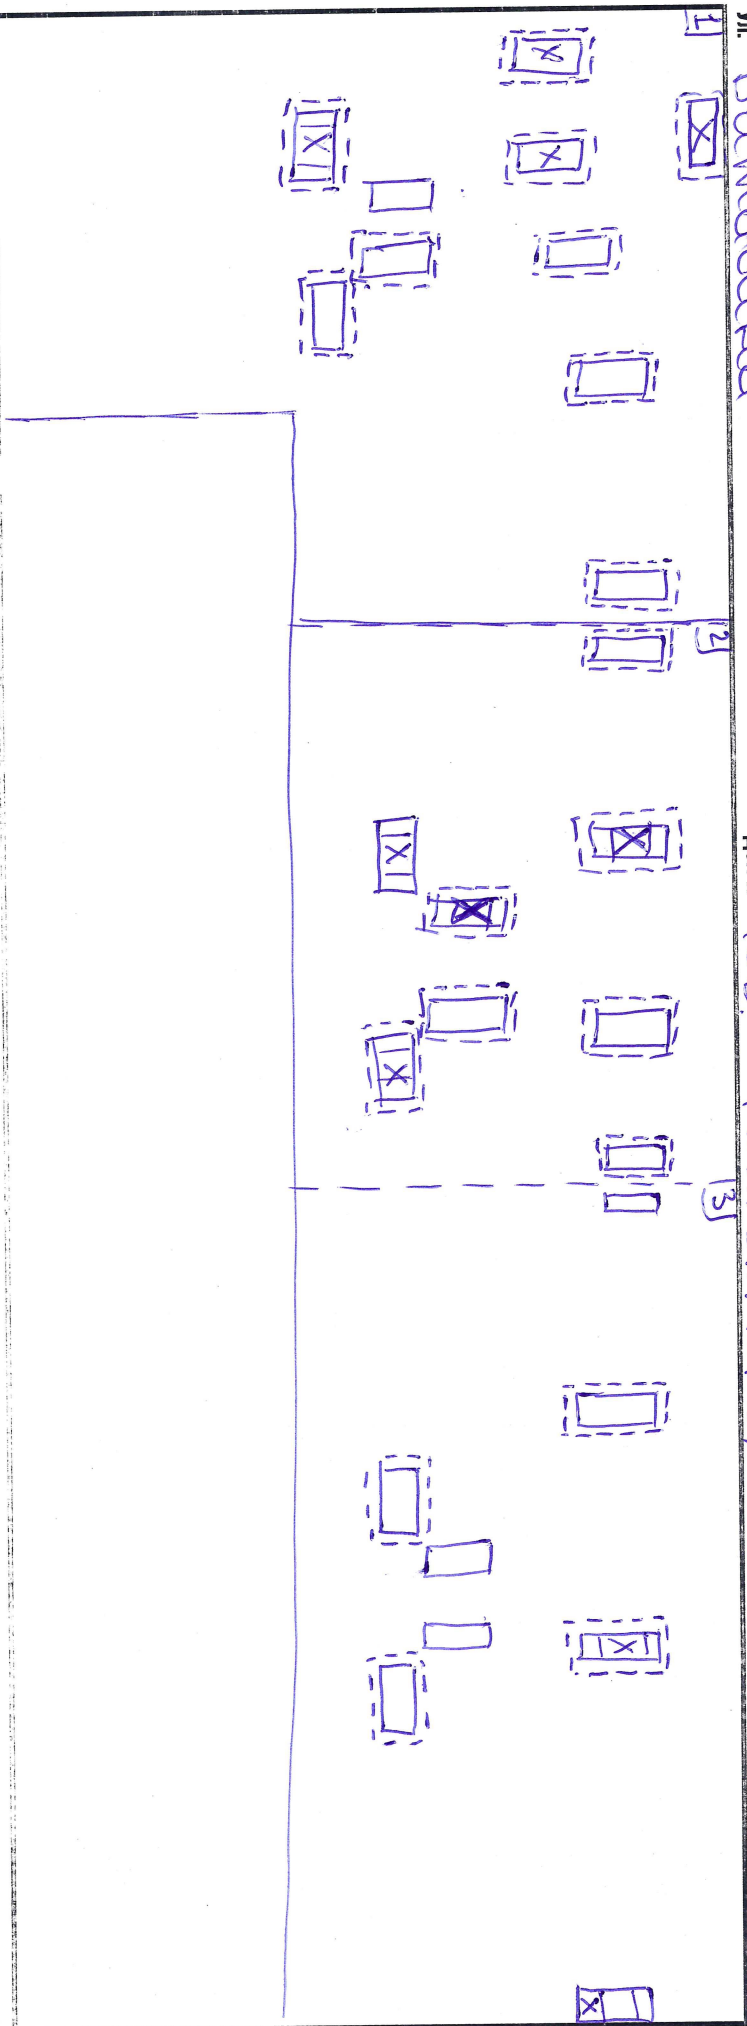

Страна подьездов

Зеркала, светильники и т.д. часто находятся в неудовлетворительном / не удовлетворительном состоянии находится в открытом состоянии	Состояние дым. вытяжки: Отстойник вент. змеевиков: <u>шиббок</u> Сечение: <u>450x200</u> <u>200x200</u> <u>100x200</u>	Сено вернулось подклад да <u> </u> нет <u> </u> Кол-во засоров вент.: <u> 9 </u> Кол-во засоров дым: <u> </u>
Бюлова № _____ № зонты _____	Состояние системы отопления/отопительного оборудования	№ оголовка _____ разрушен _____

Примечание: шиббок - ~~не~~ не полностью установленная вентиляция (на стадии строительства дома)
Вентиляция в вентиль на техэтаж

Исполнитель Дулдз

Представитель заказчика _____